BUREAU TECHNIQUE VERBRUGGHEN

ASBL BTV Organisme Agréé

SIEGE DE BRUXELLES
Boulevard Clovis 15
1000 Bruxelles
Tél. (02)230.81.82
Fax (02)230.80.08

SIEGE D'ANVERS
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tél. (03)216.28.90
Fax (03)238.86.65

Bureau régional :

V. ref.: _____

N. ref.: _____ RAPPORT N° : 15/137203/0

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION : RUE CHAL GRUN 15 VERVIERS

PROPRIETAIRE : VYMETAL BVBA

Adresse : BEUKENHOFSTRAAT 77 VICHTE

DEMANDEUR : VAN VERRE P

Adresse : _____

INSTALLATEUR : idem.

Adresse : _____

TVA ou CI : _____

DISTRIBUTEUR : _____

Ref.: _____ Compteur n°. _____

Index : _____

Date du contrôle : 3/12/2013 Type de contrôle : examen de conformité - ~~visite de contrôle suivant~~ :

(RGIE art. 270) (~~RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RPGT art.262) (R.T. art. 231~~) (Prescriptions distributeur) _____

Type d'installation : Nouvelle - ~~Extension - Modification - Temporaire - Renforcement~~ ; Type locaux : app bloc B 1.1

Début travaux : Fondations avant - ~~après~~ 1.10.81 - Installation électrique ~~avant~~ - après 1.10.81 - 1~~.1.83~~ RGIE art.86 _____

Raccordement : Tension 230 V Protection raccordement Coupe 40 A

Câble aliment, tableau. princ. : 4 X 10 mm² Inter.gén. : type diff 40A, 300mA

Type électrode de terre : ~~boucle - barres~~ - piquets - ~~conducteur horizontal~~ Schéma : TT _____

Nombre de tableaux : 1 ; Nombre de circuits term.: 11 ; RA : 1,68 Ohm; RI tot > 10 MOhm

DESCRIPTION :

voir schémas

Infractions constatées et/ou notes :

Neant

ORES
MILEWSKI Remy

.....

DEVOIRS du PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE ou LOCATAIRE : voir verso.

CONCLUSION :
1. L'installation est conforme. Le DPCDR est plombé et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 3/12/2038 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
2. ~~L'installation n'est pas conforme.~~
3. ~~L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens.~~
~~L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée avant le :~~ _____

L'AGENT VISITEUR : 15 C
n° + nom + signature

Le directeur,

A 0338688

B 11

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR

Nom installateur : S L Amel PgmbH Stymans
Adresse : Heiderfeld 55
4770 Amblève

Organisme de contrôle : Vingotte Inspecteur : GALER Gerard Ph
Référence : 30313141 Tel : 081/432611
CheckList AVB 35060270

Installation contrôlée : Adresse : rue Carl Grün, 15 B1 1er étage
4800 Verviers

Date du contrôle: 06/01/2014 L'habitant est : ❑ propriétaire ❑ locataire

L' *« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'Arrêté Royal du 28 juin 1971 »*: ☑ est présente ❑ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant: Itron N° : 25627972 Index : 0,157

Pression de service de l'installation intérieure: 20 mbar

Appareils d'utilisation

Nombre : 1	Type	Marque	Puissance nominale
1	Chaudière	Vaillant Ecotec pro	Pn : 28 Kw
2	C43		
3			
...			

Conclusion :

L'installation neuve:
☑ est conforme aux prescriptions correspondantes(1) actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation:
❑ est conforme aux prescriptions correspondantes(1) actuellement en vigueur et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante:
❑ est conforme aux prescriptions correspondantes(1) qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre.**
l'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les normes NBN D51-003, NBN D51-004, NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Date 06/01/2014

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

HAF1001 FR-v3
EXEMPLAIRE: Blanc - GRD Rose - client Jaune - organisme de contrôle

A 0674475

ATTESTATION À DELIVRER AU GESTIONNAIRE DE RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL (GRD) AVANT L'OUVERTURE DU COMPTEUR EN APPLICATION DE L'ARRETÉ ROYAL DU 28 JUIN 1971.

BM

Je soussigné : Nom : S.L. Amel PgmbH Stymon Prénom :

Représentant de l'entreprise N° de T.V.A. :

Rue : Heidenfeld N° : 55 Boîte :

N° Postal : 4770 Localité : Amblève Tel : Fax :

(en cas de sous-traitance pour le compte de l'entreprise :

Adresse : Tel :)

Atteste formellement et garantis par la présente avoir réalisé l'installation gaz

installation neuve / ~~partie neuve d'installation~~ (barrer la mention inutile) suivant le plan ci-après

dans l'immeuble situé à : Rue Carl Grün N° 15 Boîte : B1 Etage : 1

N° postal : 4800 Commune : Verviers

marque compteur : Itron N° du compteur : 2 5 6 2 7 9 7 2 0,158

pour le compte de : Nom : Prénom :

Rue : N° Boîte :

N° Postal : Commune :

conformément aux prescriptions correspondantes actuellement en vigueur, notamment les normes NBN D51-003 , NBN D51-004 , NBN B61-001 et NBN B61-002. Ces normes portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'amenée d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Seuls les appareils à gaz conformes aux normes spécifiques aux appareils au gaz naturel sont connectés à l'installation intérieure.

La présente attestation doit être remise au Gestionnaire de Réseau de Distribution avant l'ouverture du compteur par celui-ci .

Réservé à l'installateur :	**Réservé au GRD:**
Je déclare que je suis « Cerga-installateur gaz professionnel ».	.....
☐ oui ☒ non	.....
Si oui : n° Cerga :	.....
	.....

Date : 06/01/2014

Signature:

Modèle 710628/12

Annexe(s) : …

SCHEMA ISOMETRIQUE DE L'INSTALLATION

Indiquer les éléments suivants sur le schéma isométrique: le compteur de gaz, la tuyauterie avec la nature du matériau (Cuivre-Acier-PE), sa section et sa longueur (m), les noeuds indiqués au moyen de majuscules A, B,…, sorte d'appareils avec la marque, le type et la puissance (kW).

Ce schéma peut être remplacé par un schéma/plan qui contient au moins les mêmes données.

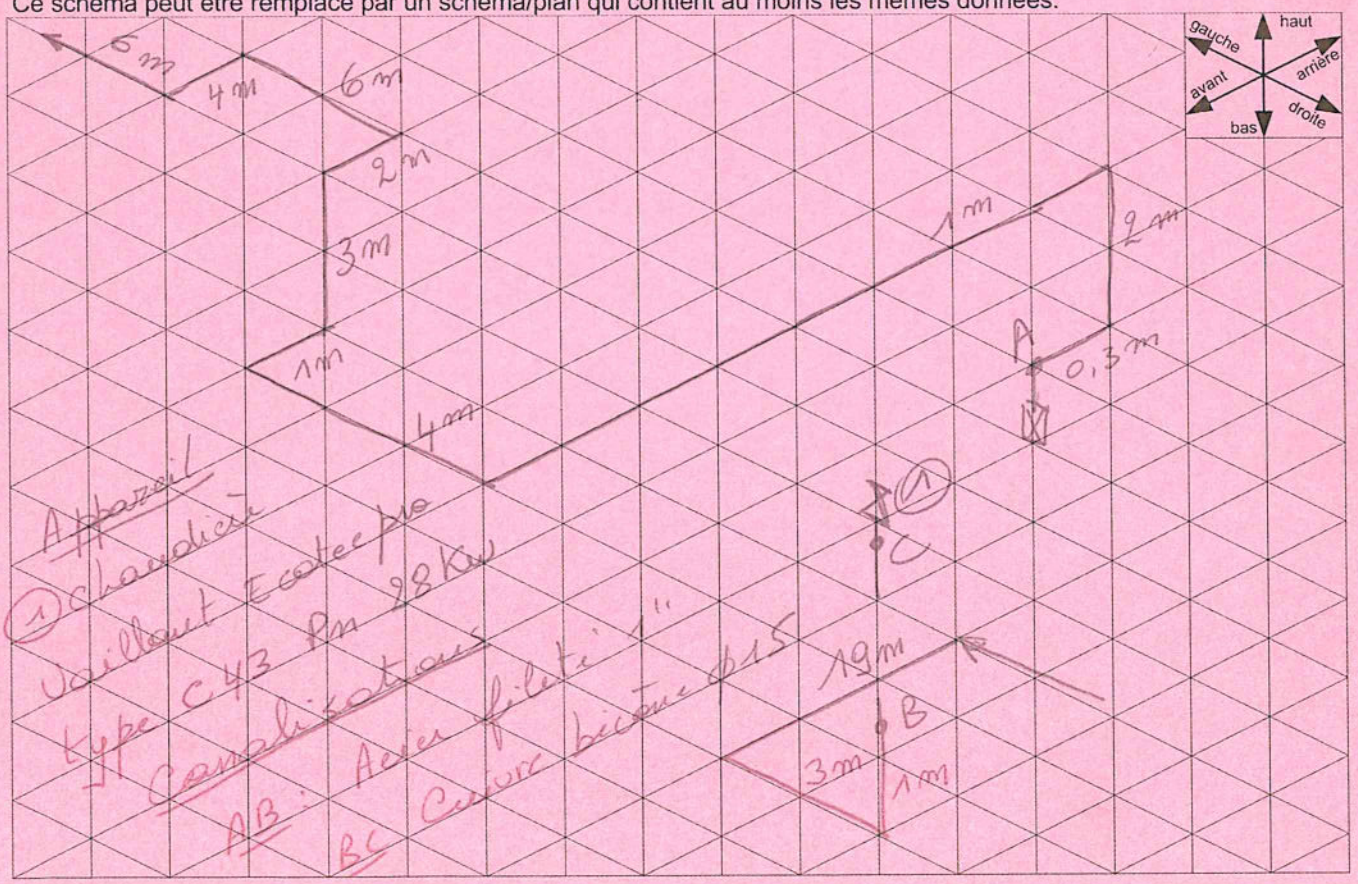

Blanc: GRD – Rose: Client – Vert: Organisme de contrôle – Jaune: Installateur